



S=1 : 20


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)

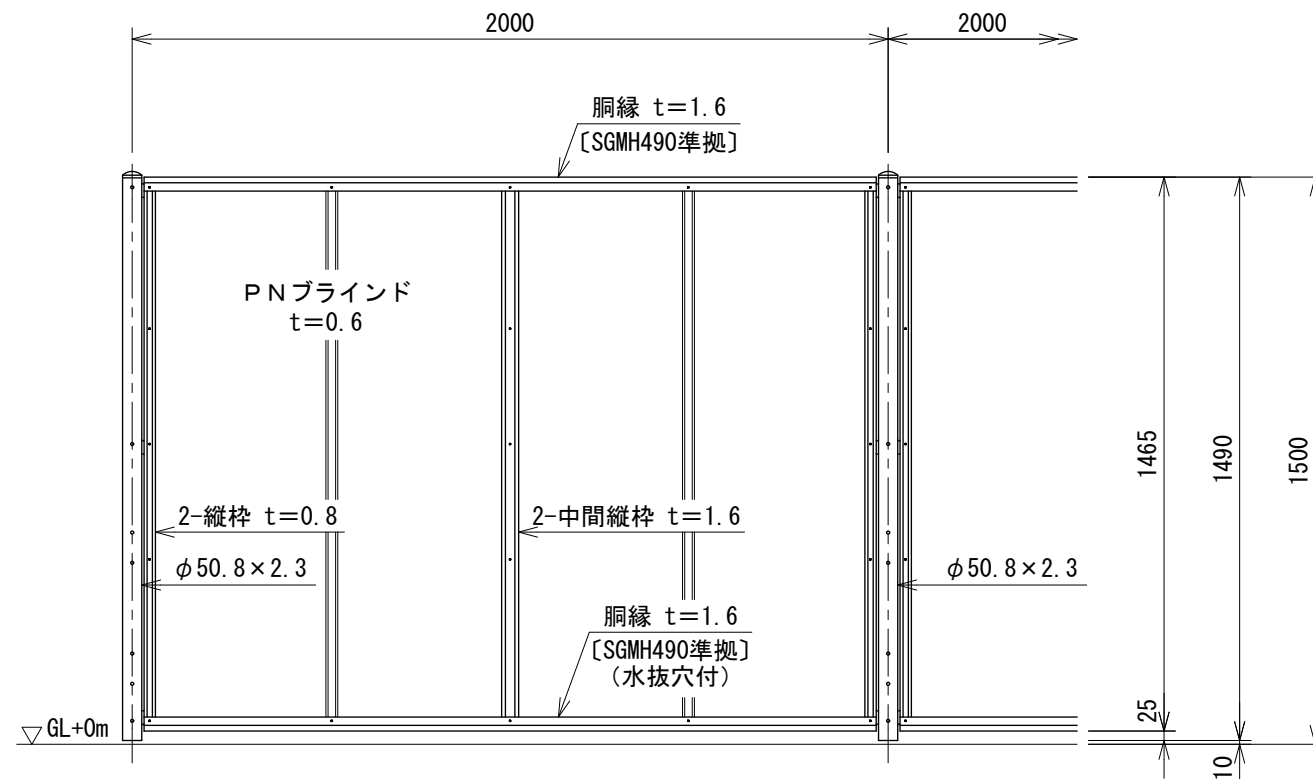

P N ブラインド S=1:2
t=0.6

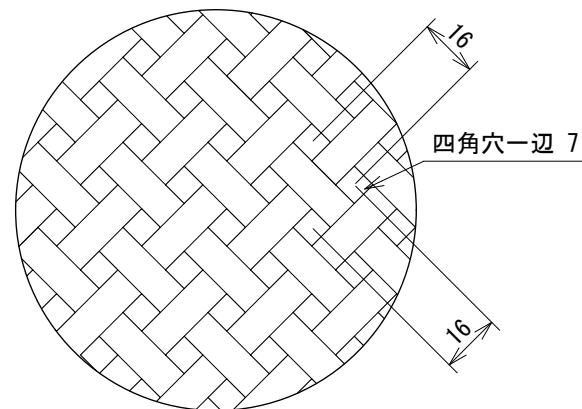


<>内はφ139.8の場合を示す。

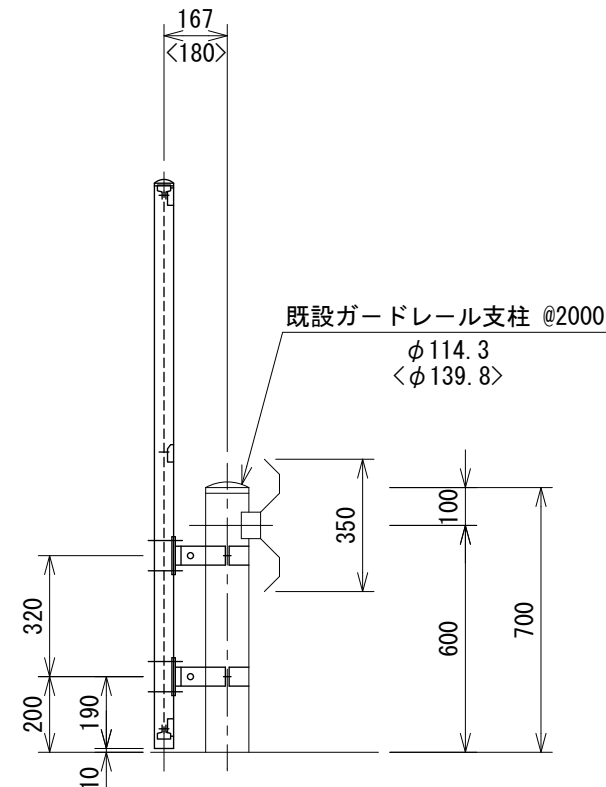

主柱取付図

S=1:4

<>内はφ139.8の場合を示す。

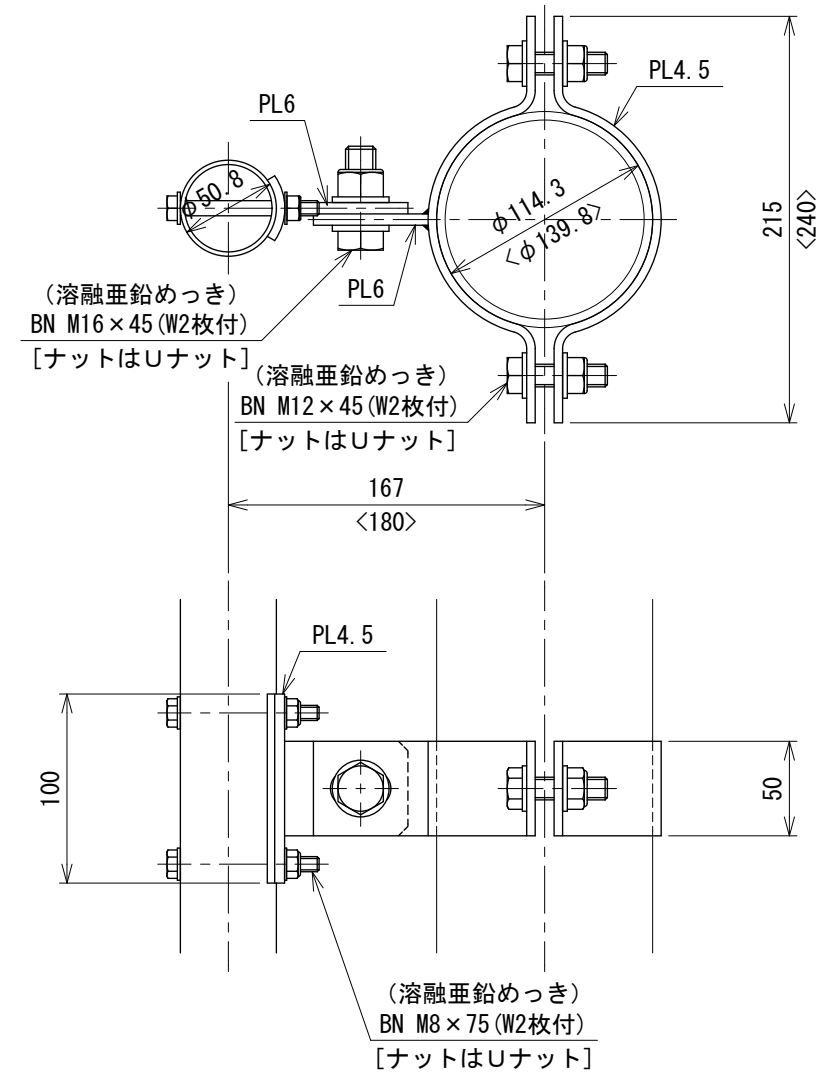

設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

備考

1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ガードレール取付金具は溶融亜鉛めっきのみ、特記以外のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とする。
2. 本図中、特記以外の部品・部材は 目かくし XW-1500-M に準ずる。

2 3 2 3 0 0 3 7 3