
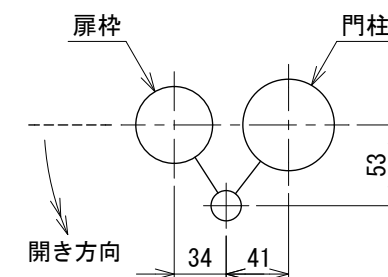


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)



基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

1. 外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。
2. 本図門扉は片側180°開きとする。