
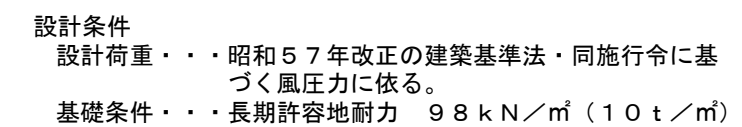




(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る) S=1:40



1. 外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。
2. 本柵の金網規格は下記の通りとする。

- $\phi 3.2 \times 40 \text{ mm}$
 $\phi 4.0 \times 50 \text{ mm}$