


UN-AS1600-40 [積雪地用]

[2.0mスパン] S=1:20


(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

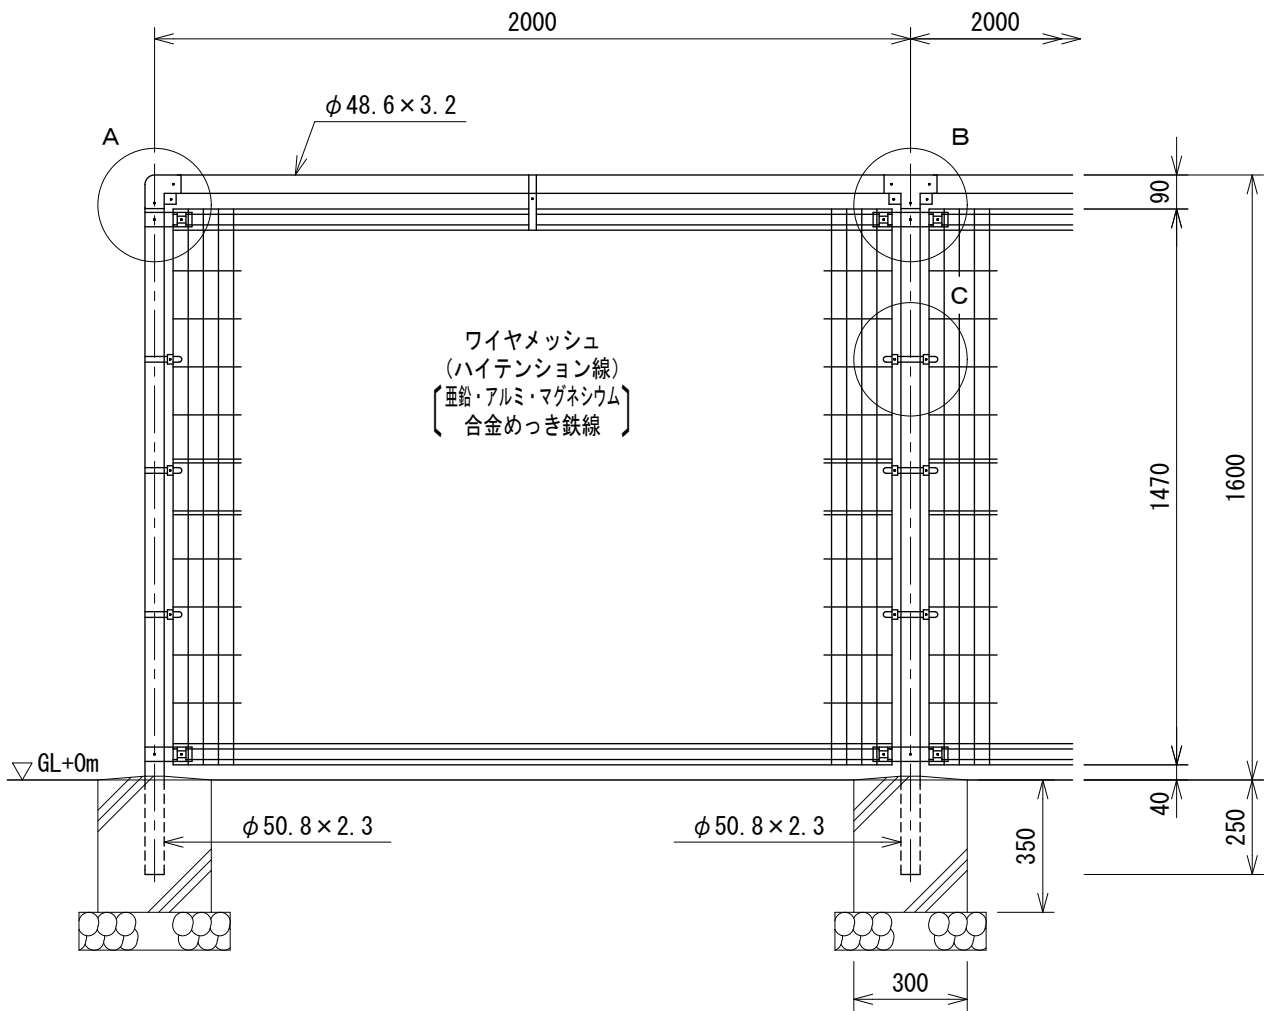

A部取付図


S=1:6

a~a視図

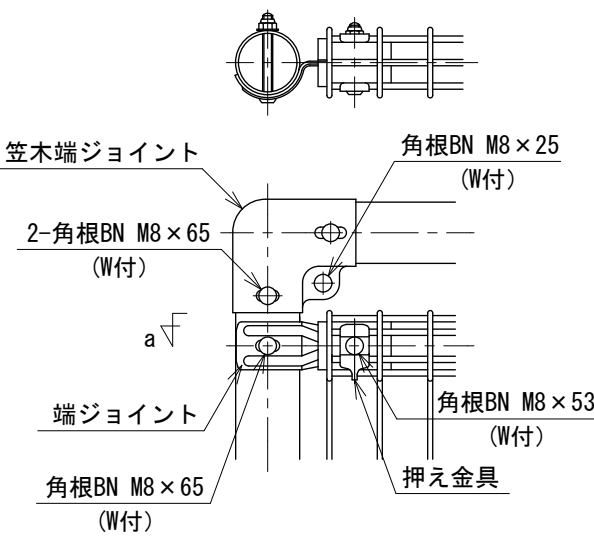


B部取付図

S=1:6

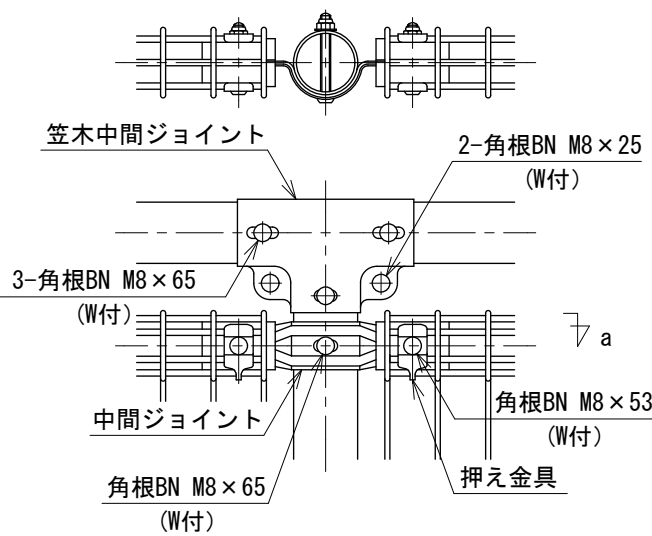

C部取付図

S=1:6

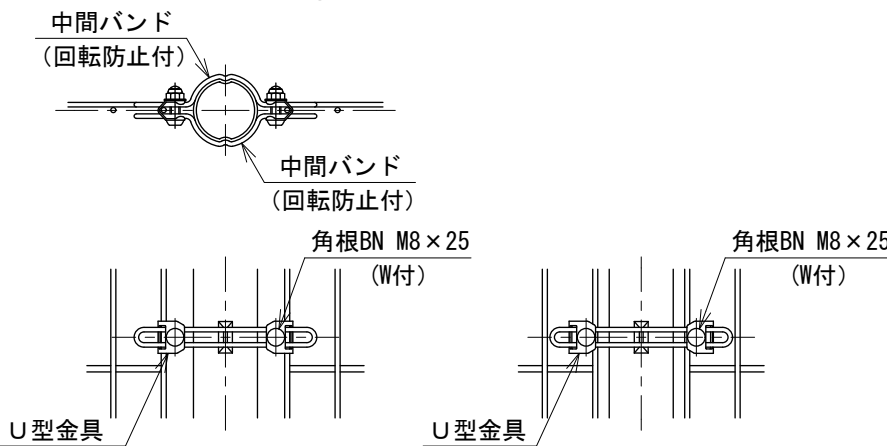

標準的な取付図


パネルと柱のすきまがせまい場合の取付図

吊りバンド

S=1:4

ワイヤメッシュ図

() 内は芯径を示す。

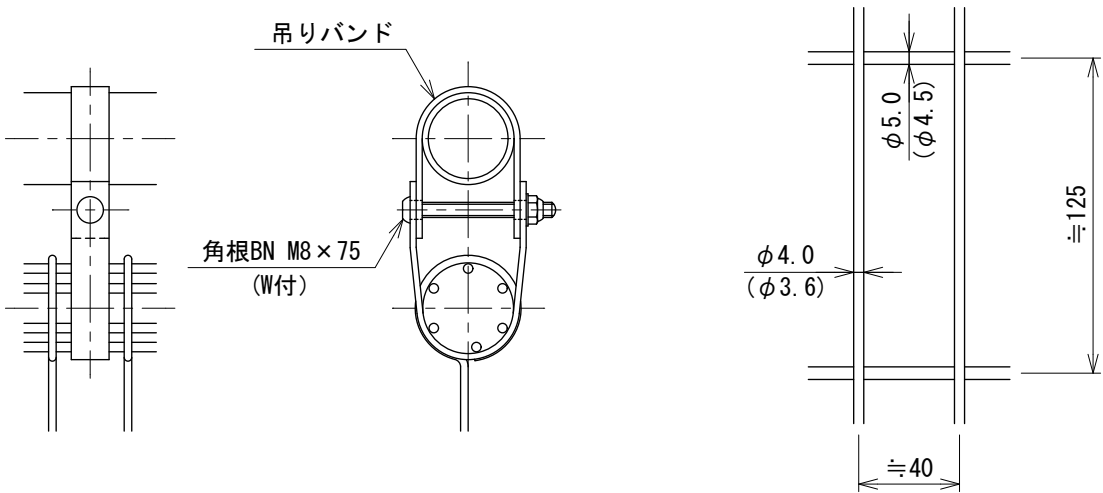

設計条件

- 風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
- 雪 荷 重・・・積雪深さ2.1m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。
- 尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
- 基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)
凍土深さはないものとする。

備考

- 1. 外装について
 - 主柱、笠木、押え金具
ジョイント(笠木端ジョイントは除く)
ワイヤメッシュ・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - バ ン ド・・・亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - 笠木端ジョイント
吊りバンド・・・溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - U 型 金 具・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
 - ボルト、ナット・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理