



S=1:20

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)



() 内は芯径を示す。

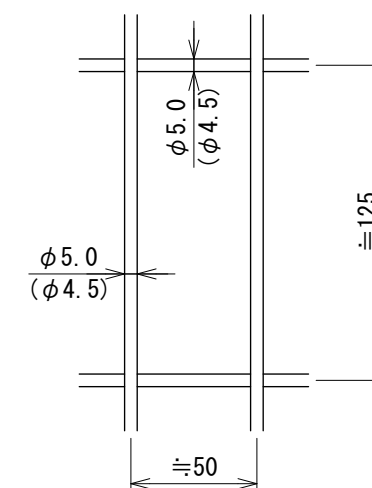

設計条件

風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

雪荷重・・・積雪深さ1.9m以下(雪密度0.3t/m³)

荷重は沈降圧のみとする。

尚、風荷重と雪荷重の組合

・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

凍土深さ30 cmとする。

 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$


備考

1. 外装について

- | | | |
|------------------------------|-----|------------------------------------|
| ・支柱、ジョイント
押え金具
ワイヤメッシュ | ・・・ | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの
上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・バンド | ・・・ | 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ボルト、ナット | ・・・ | 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |


A 部取付図

S=1 : 5

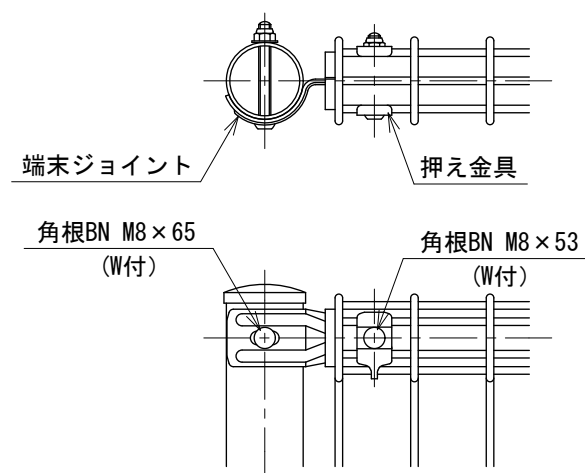

B部取付図

S=1:5

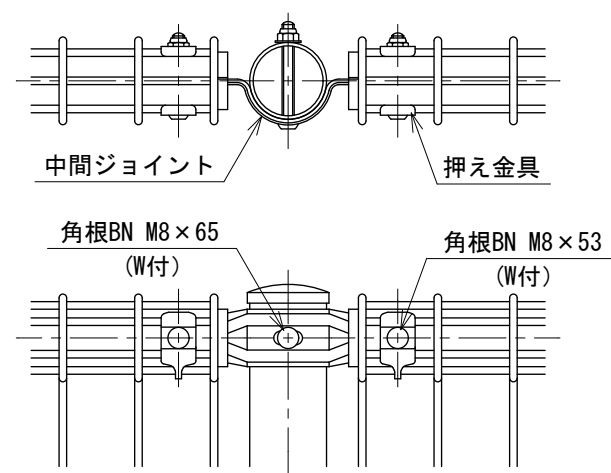

C部取付図

S=1:5

