
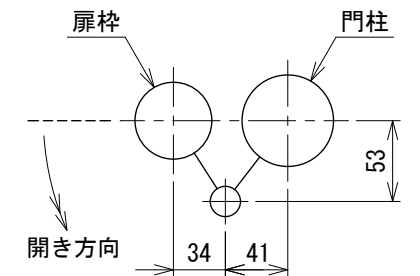


(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)



風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
雪 荷 重・・・積雪深さ1.9m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。
尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
基礎条件・・・長期許容地耐力98kN/m²(10t/m²)
凍土深さ30cmとする。

1. 外装について	
・ 門 柱、枠 体	・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
ジョイント 押 え 金 具 ワイヤメッシュ	
・ バ ン ド	・・・ 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ ボルト、ナット	・・・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
・ 施錠装置、落し スペーサー	・・・ 溶融亜鉛めっきのみ

2. 本図門扉は片側180°開きとする。