




[1.0mスパン] S=1:30

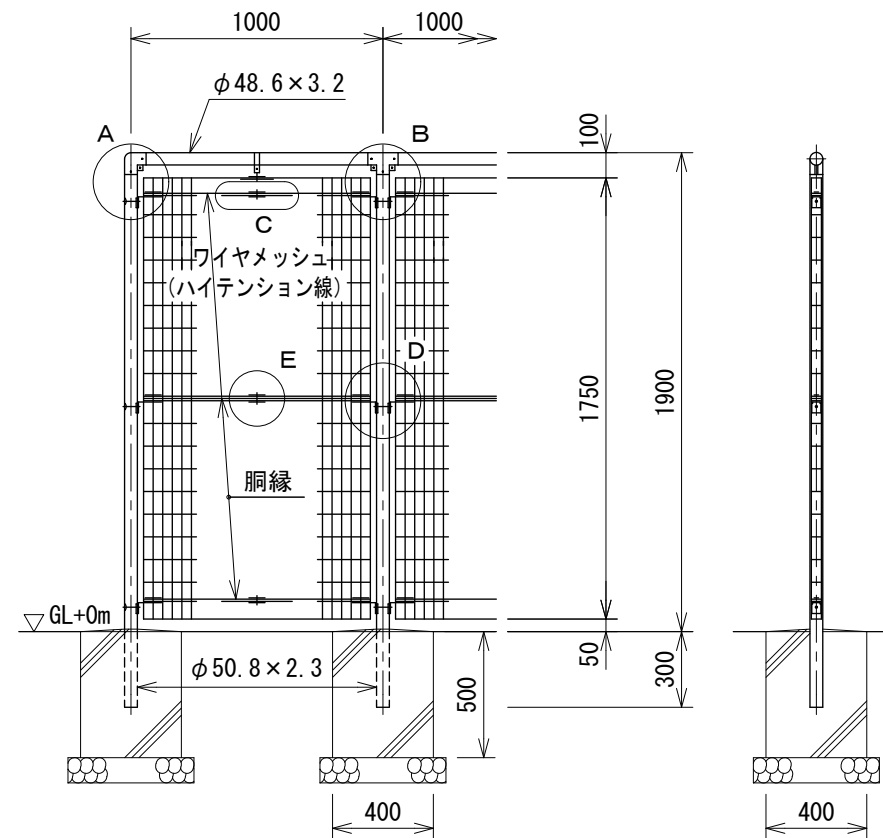


() 内は芯線径を示す。

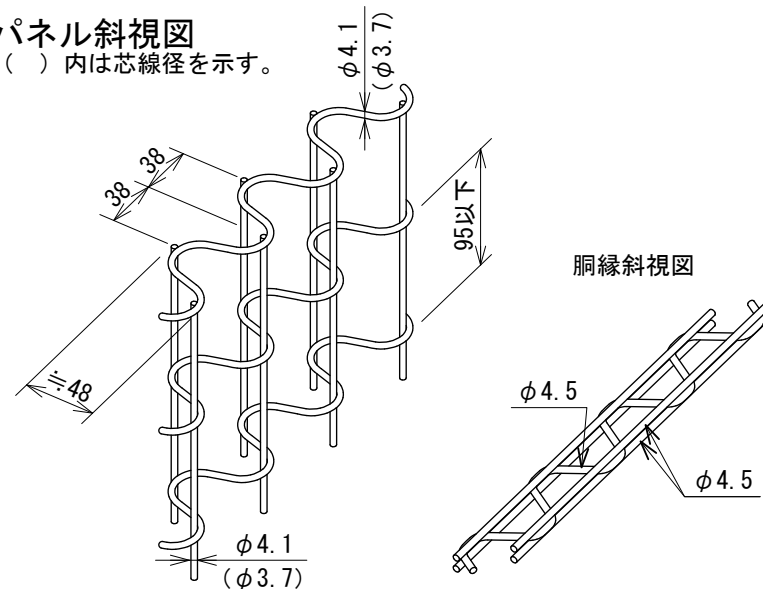


A 部取付図 S=1:6

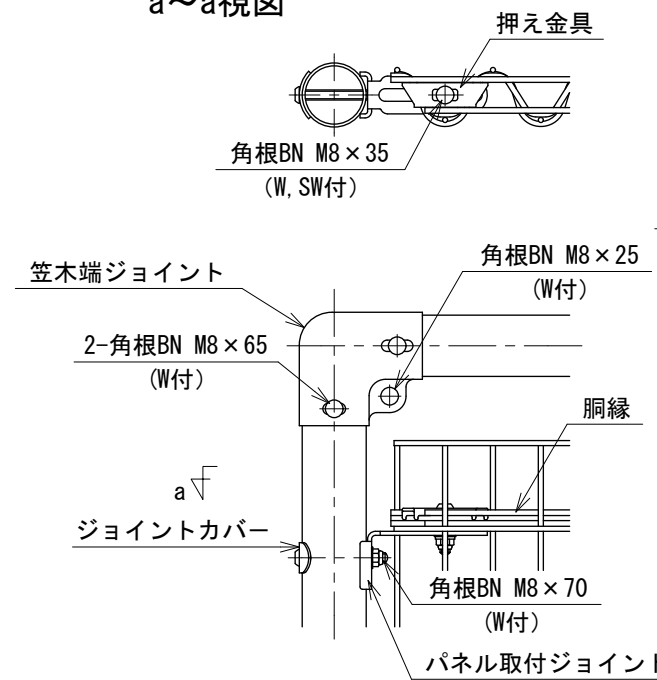


B部取付図 S=1:6

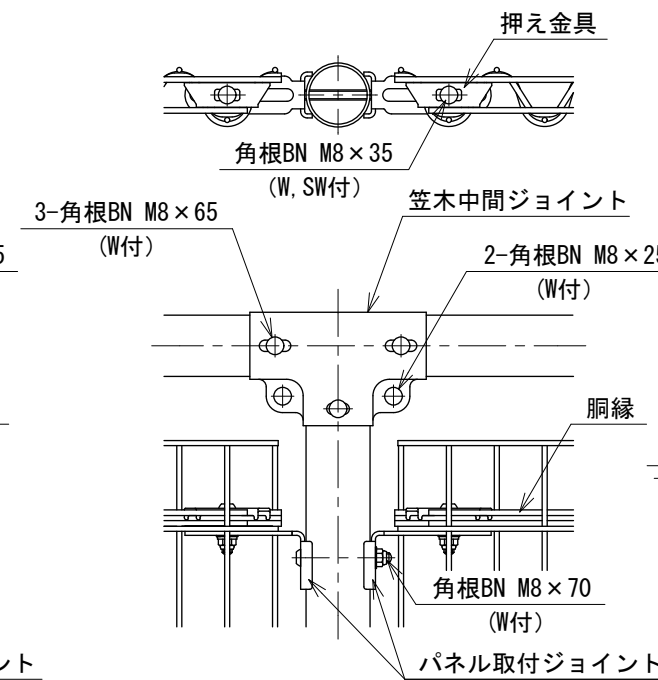


C部取付図 S=1:6

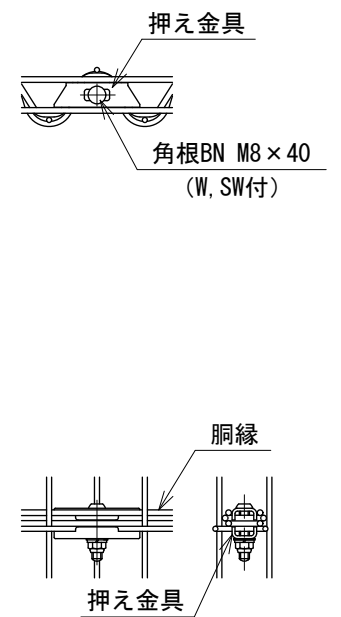


D部取付図 S=1:6

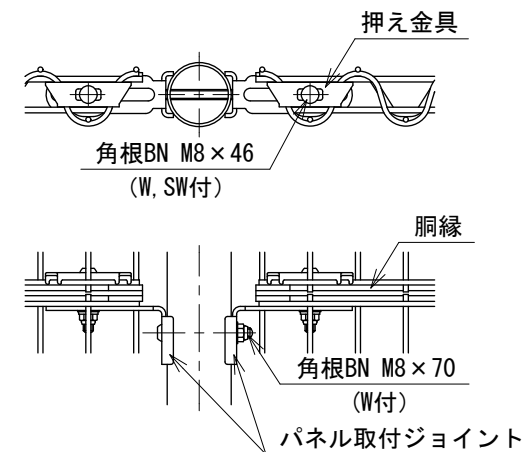

E部取付図 S=1:6

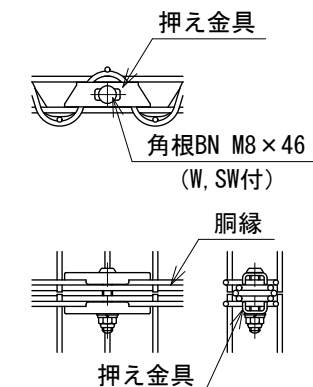

吊り金具取付図 S=1:6

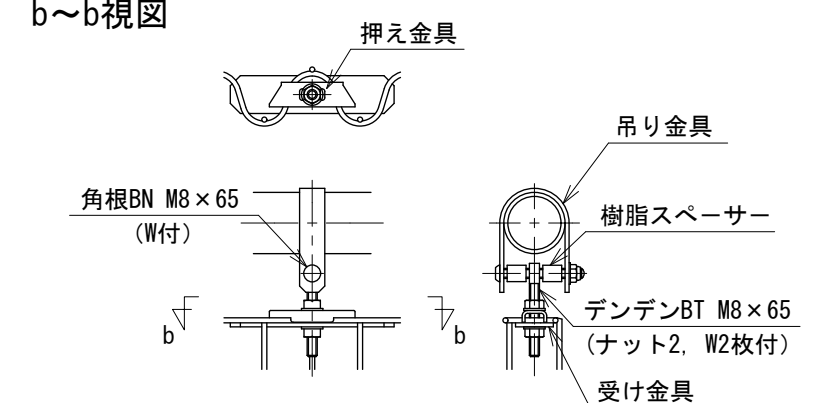

設計条件

風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
雪 荷 重・・・積雪深さ4.7m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。
尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
基礎条件・・・長期許容地耐力98kN/m²(10t/m²)
凍土深さ30cmとする。

1. 外装について

- | | | |
|---|-----|---|
| ・主柱、笠木、押え金具
ジョイント（笠木端ジョイントは除く）
受け金具 | ・・・ | 垂鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの
上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ワイヤメッシュ
胴 縁 | ・・・ | 垂鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・笠木端ジョイント
吊り金具 | ・・・ | 溶融垂鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ボルト、ナット | ・・・ | 溶融垂鉛めっきの上防錆着色処理とし一部
のボルト・ナットは溶融垂鉛めっきのみ |