

AR-SS両開き門扉 H1800×W4000


[積雪寒冷地用]

S=1:30


(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

パネル斜視図

() 内は芯線径を示す。

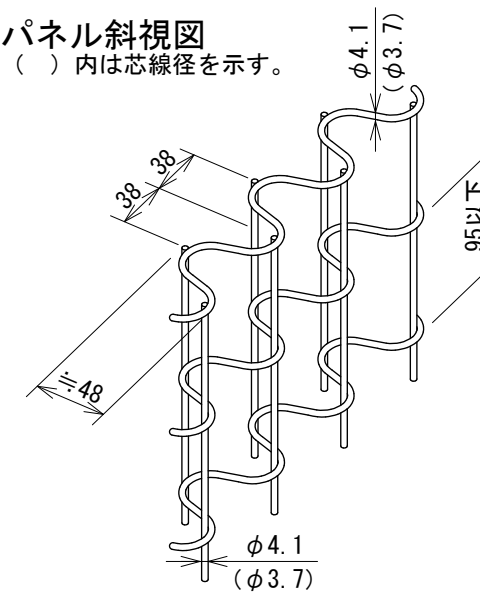

門柱・扉枠位置関係図

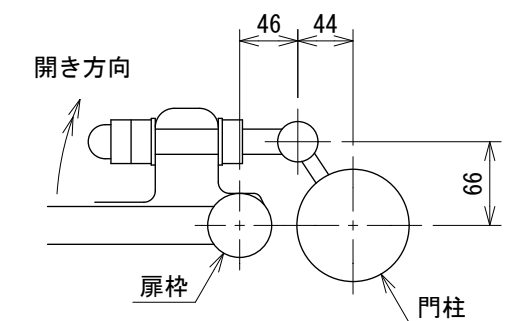

設計条件

風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

雪 荷 重・・・積雪深さ1.9m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。

尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m²(10t/m²)
凍土深さ30cmとする。

備考

1. 外装について

- | | |
|-----------------|---|
| ・門 柱 | ・・・ 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・枠 体 | ・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・パネル取付金具類 | ・・・ 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ワイヤメッシュ | ・・・ 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・胴 縁 | ・・・ 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ボルト、ナット | ・・・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ |
| ・施錠装置、落としボルト式蝶番 | ・・・ 溶融亜鉛めっきのみ |
| ・スペーサー | ・・・ 溶融亜鉛めっきのみ |

2. 本図門扉は施錠と反対側180°開き、施錠側落としとする。

