
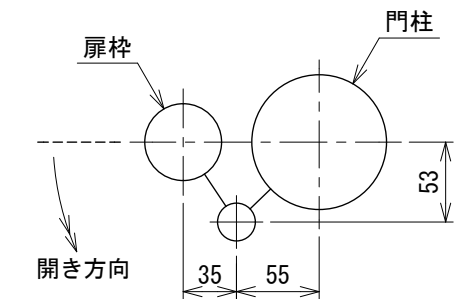


[積雪寒冷地用]

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)



基礎条件・・・尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。  
 長期許容地耐力  $98 \text{ kN/m}^2$  ( $10 \text{ t/m}^2$ )  
 凍土深さ  $30 \text{ cm}$  とする。

1. 外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。
2. 本図門扉は片側180°開きとする。