



格子ガードフェンス PZ-K-SS1100用
両開き門扉 H1100×W2000 S=1:20
[積雪地用]

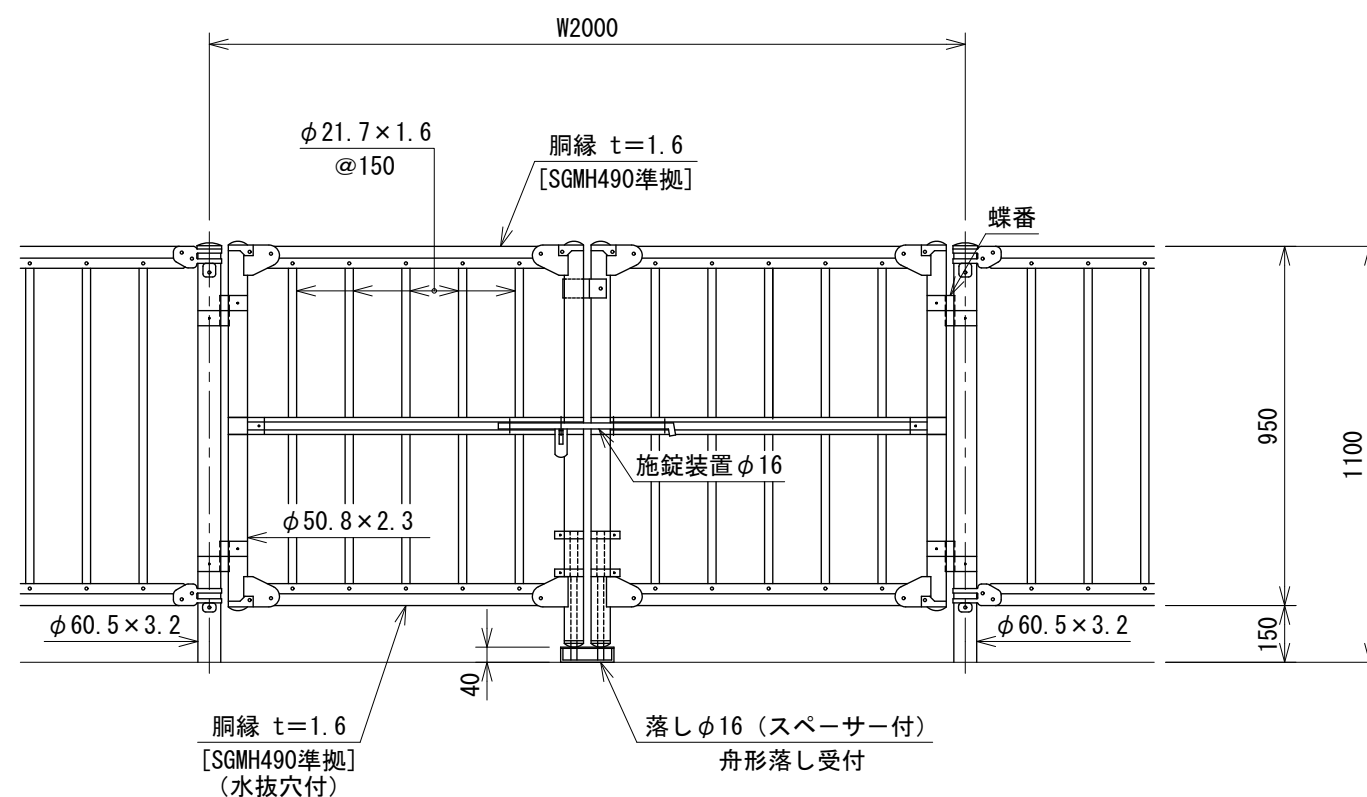


門柱・扉枠位置関係図

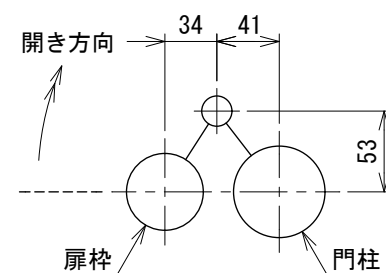

基礎ブロック用 (C)

コンクリート建込用 (W)

落し用

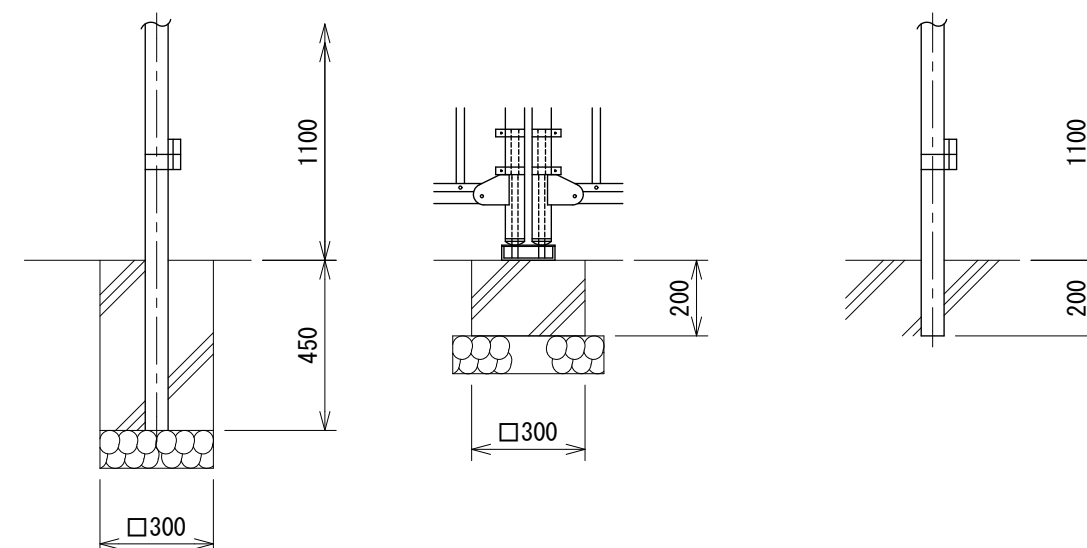

設計条件

人荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種の荷重に依る。
雪荷重・・・積雪深さ2.3m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。
尚、人荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

備考

1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、施錠装置、落し、スペーサー、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。
2. 本図門扉は施錠と反対側180°開きとする。
3. 本門扉の扉部は構造上、防護柵の設置基準・同解説のP種の強度を満たすことができない。

2 3 0 8 0 6 5 1 2