


目かくしフェンス LV-2000

S=1:30


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

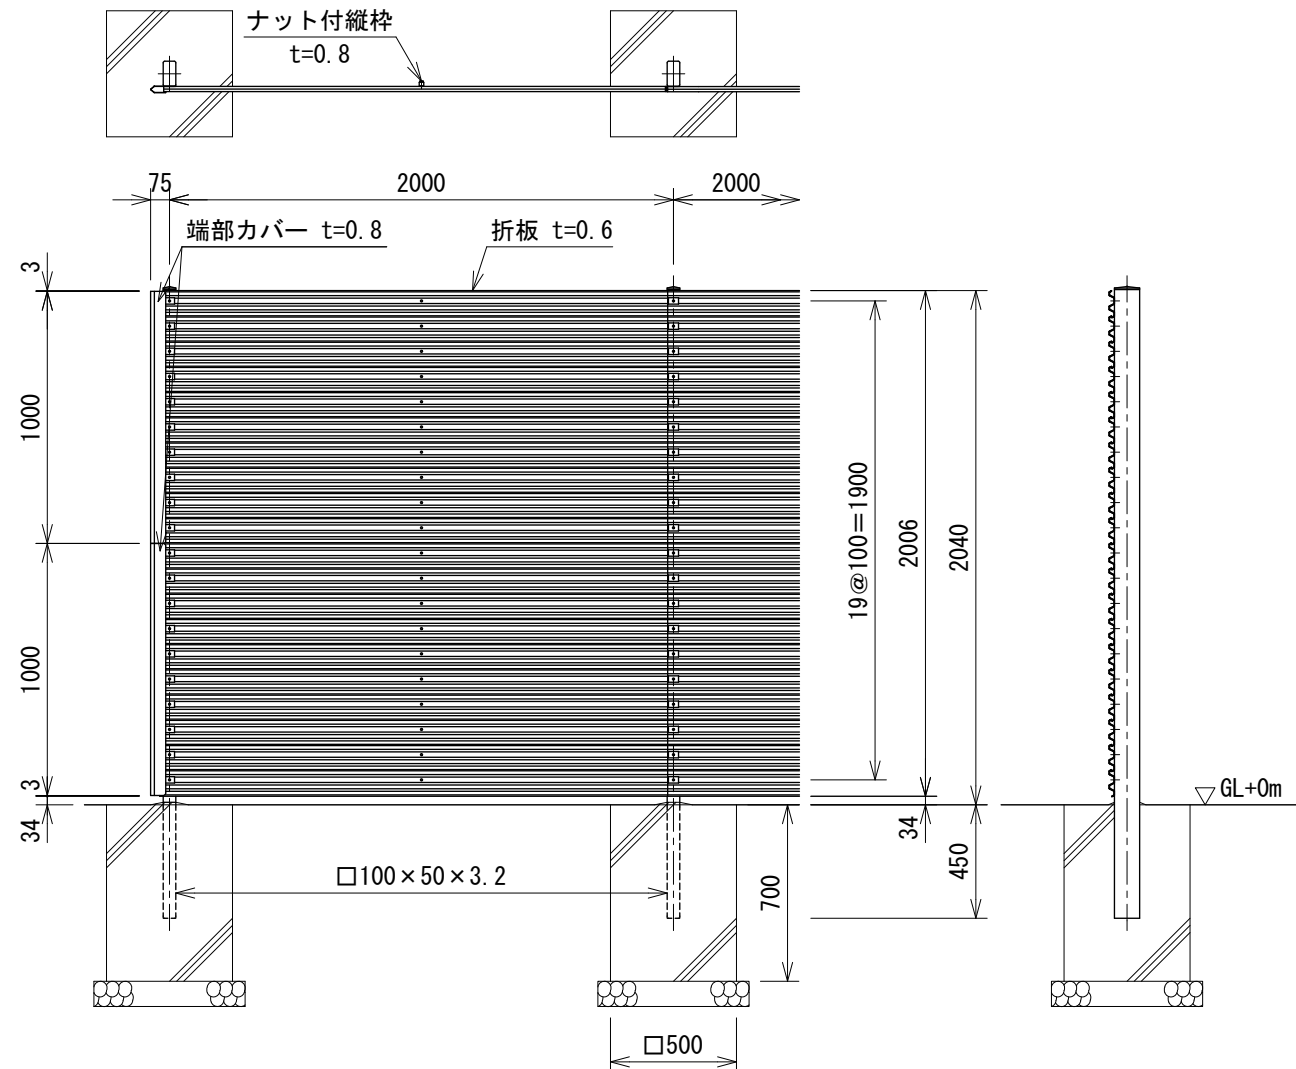


折板取付図

S=1:6

勾配処理図

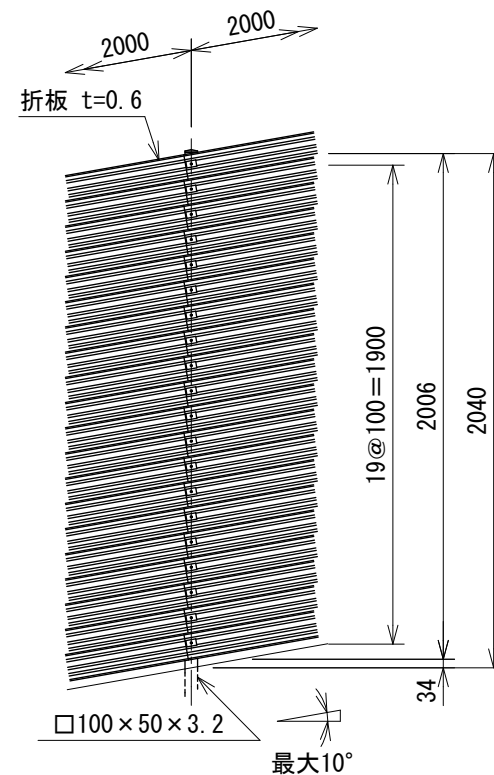


勾配・コーナー変化点処理図

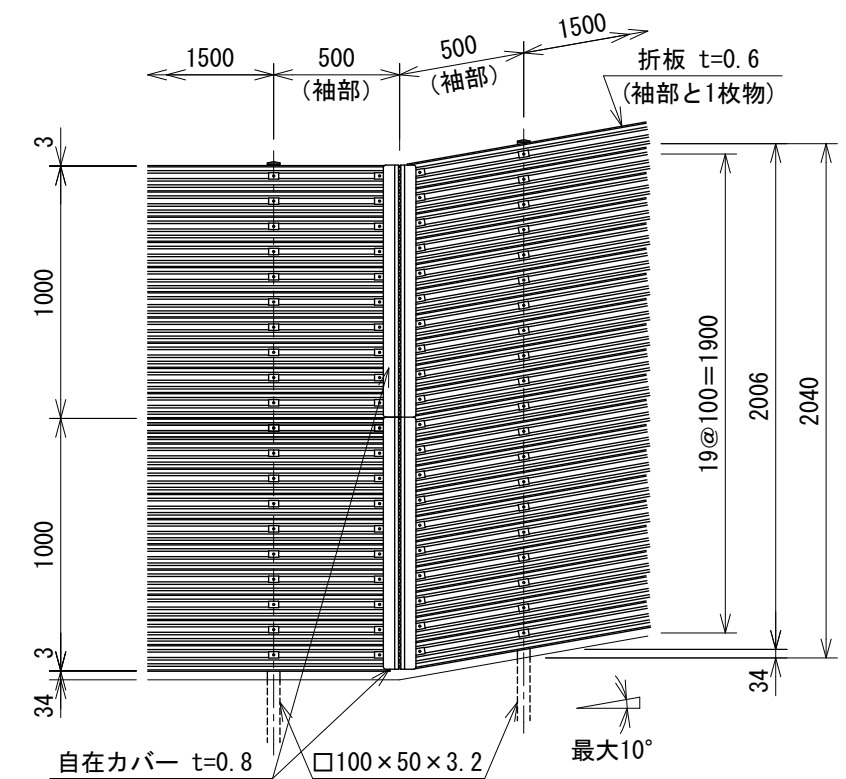


折板断面図

S=1:3

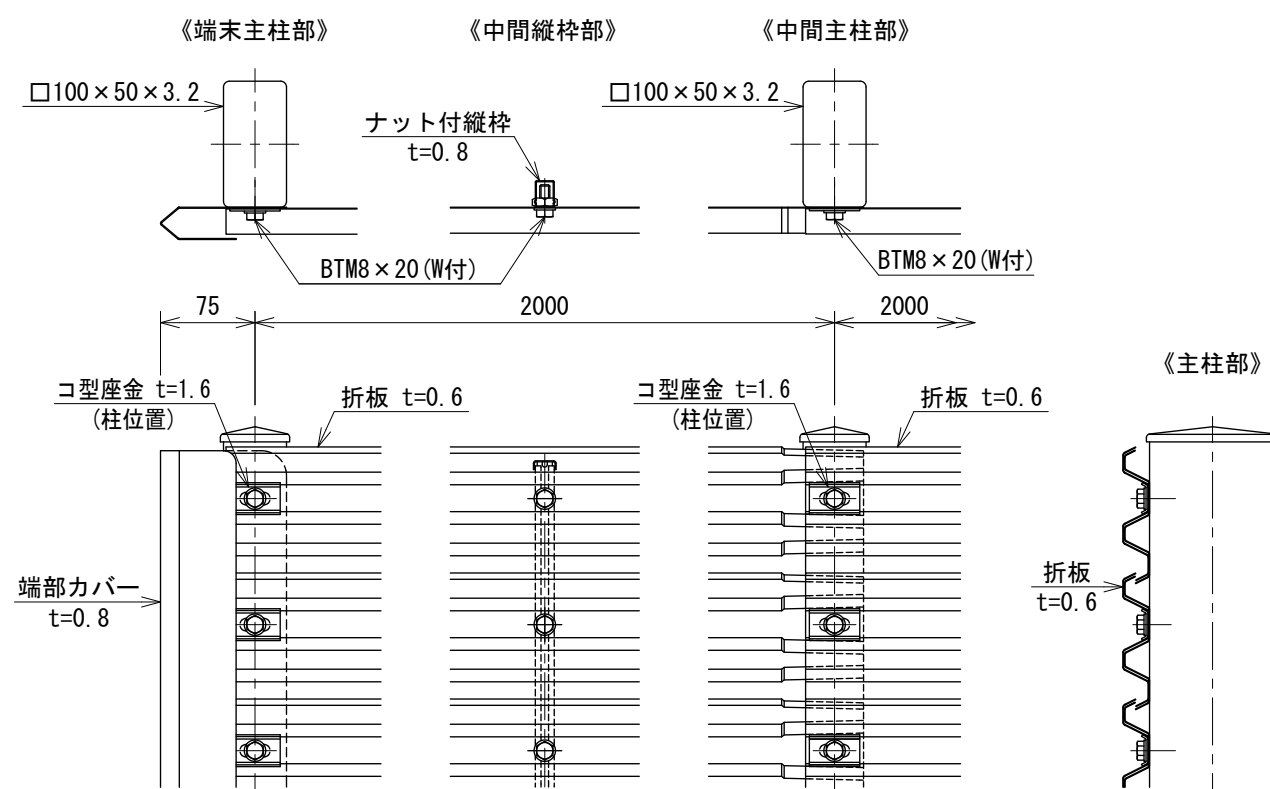

《主柱部》

《縦枠部》

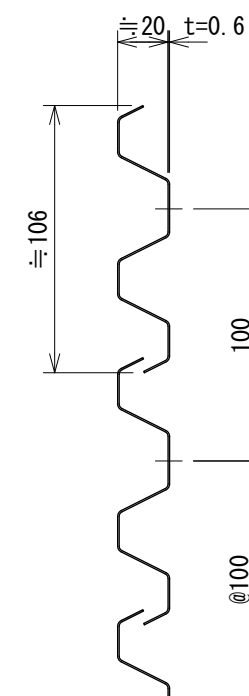

設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)

備考

1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ナット付縦枠は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき(四角ナットは溶融亜鉛めっき)の上高耐候性樹脂粉体塗装、ボルトは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とする。



注意
袖部横のスペンは1.5mとする。

202300095