



S=1:30


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)



() 内は芯径を示す。
[] 内は忍部を示す。

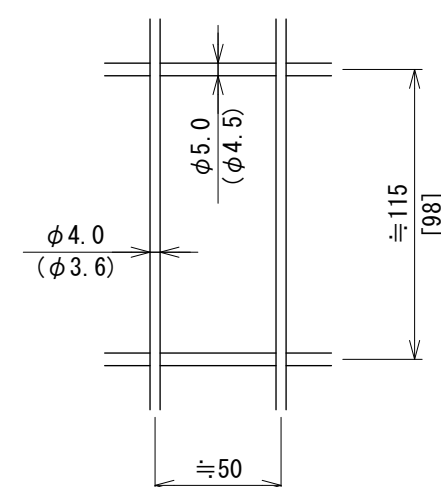

門柱・扉枠位置関係図

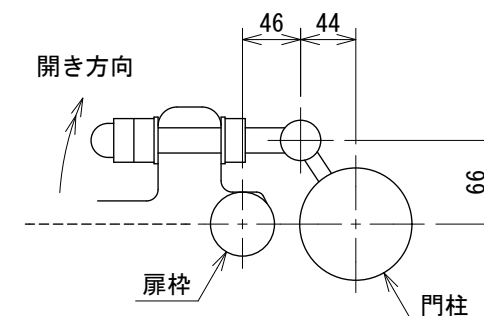

設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に
依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

備考

1. 外装について

- | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|
| ・ 門 柱
ネット取付金具 | ・ ・ ・ | 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ 枠 体、ジョイント
押え金具
ワイヤメッシュ | ・ ・ ・ | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ パ ン ド | ・ ・ ・ | 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ U 型 金 具 | ・ ・ ・ | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理 |
| ・ ボルト、ナット | ・ ・ ・ | 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ |
| ・ 施錠装置、落し
ボルト式蝶番 | ・ ・ ・ | 溶融亜鉛めっきのみ |

2. 本図門扉は施錠と反対側180°開き、施錠側落としとする。

2 2 1 4 0 6 2 3 2